

NOTICE D'INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Notice d'installation

Tecofi 
VALVE MANUFACTURER - FRANCE



NEWS GENERAL INSTRUCTIONS

Installation Instructions



INSTRUCCIONES GENERALES

Instrucciones de montaje



ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



安装指南



ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Montage- und Bedienungsanleitung



ALGEMENE HANDLEIDING

Installatie



MANUAL GERAL DE INSTRUÇÕES

Instalação

Notice
complète sur
www.tecofi.fr
Instructions notes
on www.tecofi.fr



Tecofi



VALVE MANUFACTURER - FRANCE

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| Notice d'instructions générales | 3 |
| Instructions générales | 9 |
| Vannes à guillotine | 11 |
| Robinet à papillon | 12 |
| Clapets | 13 |
| Robinet à boisseau sphérique | 16 |
| Vannes à opercule caoutchouc | 17 |
| Compensateurs | 19 |
| Recyclage | 21 |
| Étiquette signalétique déclaration de conformité UE | 22 |

CONTENTS

| | |
|--|----|
| General instruction note | 3 |
| General instructions | 9 |
| Knife gate valves | 11 |
| Butterfly valves | 12 |
| Check valves | 13 |
| Ball valves | 16 |
| Resilient seat gate valve | 17 |
| Expansion joints | 19 |
| Recycling device | 21 |
| Nameplate EU declaration of conformity | 22 |

SUMARIO

| | |
|---|----|
| Instrucciones generales | 3 |
| Instrucciones generales | 9 |
| Válvula de guillotina | 11 |
| Válvula de mariposa | 12 |
| Cheques (válvulas de no retorno) | 13 |
| Válvula de bola | 16 |
| Válvulas de compuerta | 17 |
| Junta de dilatación | 19 |
| Dispositivo de reciclaje | 21 |
| Etiqueta de señalización EU declaration of conformity | 22 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| Общие инструкции по монтажу и эксплуатации | 3-9 |
| Шиберные задвижки | 11 |
| Дисковые поворотные затворы | 12 |
| Обратные клапаны | 13 |
| Шаровые краны | 16 |
| Задвижка с обрезиненным клином | 17 |
| Компенсаторы | 19 |
| Утилизация отходов | 21 |
| Маркировка | 22 |

目录

| | |
|-------------------|----|
| 安装指南 | 3 |
| 安装指南 | 9 |
| 总则 | 9 |
| 分类指南 | 10 |
| -蝶阀 | 11 |
| -止回阀 | 11 |
| -球阀 | 13 |
| 膨胀接头 | 16 |
| 橡胶楔形阀 软橡胶闸阀 | 17 |
| 设备回收 | 21 |
| 名称标签 | 22 |

ZUSAMMENFASSUNG

| | |
|--|----|
| Allgemeine anweisung | 3 |
| Allgemeine anweisung | 9 |
| Plattenschieber | 11 |
| Absperrklappe | 12 |
| Rückschlagklappen | 13 |
| Kugelhahn | 16 |
| Gummikeilschieber | 17 |
| Kompensator | 19 |
| Recyclinggerät | 21 |
| Productidentificatielabel EG-conformiteitsverklaring | 22 |

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|----|
| Algemene handleiding | 3 |
| Algemene instructies | 9 |
| Guillotinekleppen | 11 |
| Vlinderkranen | 12 |
| Kleppen | 13 |
| Kranen met kogelafsluiter | 16 |
| Rubberen wigventielen | 17 |
| Uitzettingsvoeg | 19 |
| Recycling apparaat | 21 |
| Typtenschijf EG-Konformitätserklärung | 22 |

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| Manual Geral de Instruções | 3 |
| Instruções Gerais | 9 |
| Válvula de Guillotina | 11 |
| Válvula de Borboleta | 12 |
| Válvula de Retenção | 13 |
| Válvula de Esfera | 16 |
| Válvula de Cunha Elástica | 17 |
| Junta de Expansão | 19 |
| Reciclagem | 21 |
| Chapa de Identificação Declaração de conformidade EU | 22 |



Stocker les équipements dans de bonnes conditions

- Les appareils de robinetterie doivent être stockés à l'abri : de l'humidité et de la pluie pour éviter la corrosion; du vent, du sable pour éviter la pénétration de sable ou de particules solides dont la présence est catastrophique pour les portées d'étalement et de guidage ; du soleil et de la chaleur : ils abîment les revêtements ; ils sont particulièrement néfastes pour la robinetterie plastique sensible aux ultra-violets.
 - Les appareils de robinetterie à portage élastomère doivent toujours être stockés «enrouverts».
 - Les appareils à portée métallique doivent être stockés fermés (sauf spécification particulière) pour éviter la pénétration des particules dans les volumes internes.
 - Les robinets à bâsseau sphérique doivent être stockés position «ouverte»
 - Conserver les appareils de robinetterie avec leurs bouchons plastiques, ne pas oublier naturellement de les enlever au montage.
 - Pour les servomoteurs équipés de résistance de chauffage, alimenter celle-ci dans le cas de présence d'humidité. (Tension standard 230 Volts, sauf précision particulière à la commande).
- Pour les composants électriques ou électroniques, se reporter aux documents et notices des fabricants de composants.

Store the equipment under good conditions

- Stored valves must be protected from humidity and rain to avoid corrosion
- wind and sand to prevent solid particles from entering the valves, causing sealing issues
- sunshine and heat, which can damage coatings and are particularly harmful to plastic valves and fittings that are sensitive to ultraviolet light.
- Valves with rubber seat must always be stored half-open
- Valves with metal seats must be stored closed (unless otherwise specified) to prevent particles from entering the valves
- Ball valves must be stored in open position
- Preserve the equipment with their plastic caps which should be removed just before mounting the valves
- Keep servomotors equipped with heating resistors hooked up to a power source. (Standard Tension 230 Volts, unless otherwise ordered). For electric and electronic components, see component's manufacturer documents and notices

Almacenar el material en buenas condiciones

- Las válvulas deben estar almacenadas protegida
 - . de la humedad y de la lluvia para evitar la corrosión
 - . del viento y de la arena para evitar que entre en las partes interiores de la válvula y prejuicen las juntas
 - . del sol y el calor que destruyen el recubrimiento y es particularmente nefasto para las válvulas en materiales plásticos muy sensibles a los rayos ultravioleta.
 - Las válvulas con juntas o anillos elásticos tienen que estar almacenadas semiabiertas y las de cierre metálicos siempre cerradas para evitar que las partículas penetren en el interior.
 - Las válvulas de bola tienen que estar almacenadas en posición abierta.
 - Mantener las válvulas con sus protecciones de plástico y no olvidar de quitarlas a la hora del montaje.
 - Para los servomotores equipados con resistencia de calentamiento, alimentélos en caso de presencia de humedad. (Tensión estándar 230 voltios, excepto precisión particular al pedido).
- Para los componentes eléctricos o electrónicos, consulte los manuales e instrucciones de fabricantes de los componentes.

Правила хранения

- Запорная арматура должна храниться в месте, защищенном от : влажности и дождя, чтобы избежать коррозии; от ветра, песка, чтобы избежать проникновения песка или крупных частиц, которые прежде всего сминают прокладки; от солнца и жары, повреждающие покрытие, особенно для арматуры из пластика, чувствительной к ультрафиолетовым лучам.
- Запорная арматура с прокладками из синтетической резины должна храниться в «полупротивом» положении.
- Запорная арматура с прокладками из металла должна храниться в

закрытом положении (кроме специальных моделей), чтобы избежать проникновения иностранных частиц во внутренние механизмы.

- шаровые краны должны храниться в открытом положении;
- если на запорной арматуре есть пластиковые заглушки, их необходимо оставить на время хранения, снять перед монтажем.

在良好的环境中保存阀门

- 阀门应保存在仓库中：
- 避潮、避雨、以防被腐蚀；
- 避风、避沙：以防沙粒或其它矿物进入后将会严重损坏密封座和导轨；
- 避光、避热：以防玻璃或尼龙壳体损坏；尤其是对紫外线格外敏感塑料阀门非常有害。
- 避嫌：橡胶部件的阀门应总在开启状态下保存。
- 金属阀门应关闭状态下保存(除非有特殊要求)：避免杂物进入阀体内腔。
- 球阀应在开启状态下保存。
- 保存时保留阀门的各种塑料保护套。但安装时不要忘记拿去这些保护套。

Geräte unter guten bedingungen lagern

Die Armaturen müssen vor folgenden einflüssen geschützt gelagert werden:

- Feuchtigkeit und regen; um korrosion zu vermeiden;
- Wind, sand: zur vermeidung eines eindringens fester teilchen, die die dichtigkeit beeinträchtigen;
- Sonne und hitze: beschädigen die verkleidungen, besonders schädlich für absperrelemente aus kunststoff und verbindungslemente, die empfindlich auf ultraviolettoleicht reagieren.
- Die Absperrklappen mit einer Gummidichtung sollten immer die Klappenschelle in leicht geöffnete Stellung haben.
- Armaturen mit metalldichtungsfächlen müssen geschlossen gelagert (außer bei besonderen spezifikationen), um ein eindringen von teilchen in das innere zu verhindern.
- Kugelhähne müssen offen gelagert werden.
- Lagern sie die elemente mit ihren Kunststoffkappen, die erst bei der Montage der Armaturen entfernt werden.
- Beziiglich E-Antriebe mit Widerstandsheizung ausgestattet, Schließen sie diese im Falle von auftretender Feuchtigkeit an (Standard Spannung von 230 V, sofern keine anderen Angaben in der Bestellung gemacht wurden). Für die elektrischen und elektronischen Komponenten, überprüfen Sie bitte auf die Dokumente und Bedienungsanleitungen der Hersteller zurück.

Sla de uitrusting in goede omstandigheden op

- De kraanwerkstellen moeten bij hun opslag beschut worden tegen :
- . vochtigheid en regen om corrosie te vermijden;
- . wind, zand om te vermijden dat zand of vaste deeltjes erin doordringen wat rampzaelig is voor de afsluitings- en geleiderpakkingen ;
- . zon en warmte: te beschadigen de bekledingen ; ze zijn bijzonder schadelijk voor plastic kraanwerk dat gevoelig is voor ultraviolet.
- De kraanwerkstellen met elastomer draagvlak moeten altijd *'halfopen'* opgeslagen worden.
- De toestellen met gesloten draagvlak moeten gesloten opgeslagen worden (behalve bijzondere specificatie) om te vermijden dat er deeltjes in de interne volumes binnendringen.
- De kranen met kogelsluier moeten in "open" positie opgeslagen worden - Bewaar de kraanwerkstellen met hun plastic doppen, vergeet deze uiteraard niet weg te nemen bij de montage.
- Voorzie servomotoren die zijn uitgerust met verwarmingsweerstanden in het geval van vochtigheid. (Standaardspanning 230 volt, tenzij anders besteld). Raadpleeg de documenten en mededelingen van de fabrikant voor elektrische en elektronische componenten.

Equipamentos deverão ser armazenados em boas condições

- Os equipamentos deverão estar protegidos de:
 - Umidade e chuva para evitar corrosão.
 - Vento e areia para evitar entrada de partículas sólidas, cuja presença é catastrófica para as superfícies de vedação.
 - Exposição solar e calor pois danificam os revestimentos, particularmente prejudiciais para válvulas e acessórios de plástico sensíveis a raios ultravioleta.
 - Válvulas com vedantes em borracha deverão ser armazenadas entreabertas.
 - Válvulas com vedantes metálicos deverão ser armazenadas fechadas (salvo especificações particulares) para evitar penetrações de corpos estranhos no interior das mesmas.
 - Válvulas de Esfera deverão ser armazenadas com a esfera aberta.
 - Manter as tampas de plástico nas válvulas retirando apenas quando forem aplicadas.
 - Para atuadores equipados com resistência de aquecimento.
- Para componentes eléctricos ou eletrônicos, consulte a documentação e instruções do fabricante do equipamento.



Déplacer avec précaution la robinetterie

- Veiller au maintien des revêtements et des protections.
- Eviter les chocs et les frottements qui, en détirant les revêtements, créent des amorces de corrosion.

Handle valves with precaution

- Take care of the coatings and protections.
- Avoid shocks and frictions that can damage the coatings and initiate corrosion.

Trasladar las válvulas con precaución

- Cuidar el recubrimiento y las protecciones de las válvulas.
- Evitar los golpes y roces que puedan dañar el recubrimiento y crear puntos corrosivos.

Осторожно перемещайте запорную арматуру

- Следите за сохранением покрытий и наличием защитных чехлов
- Избегайте ударов и трений, разрушающих покрытия, что приводит к коррозии.

谨慎移动阀门

- 移动阀门时要小心不要破坏涂层和保护层
- 碰撞及摩擦会破坏涂层招致腐蚀。

Armaturen vorsichtig bewegen

Achten Sie auf die Beschichtung und die Schutzvorrichtung.
Gehen sie behutsam mit verkleidungen und schutzeinrichtungen um.

Verplaats voorzichtig het kraanwerk

- Zorg ervoor dat de bekledingen en de beschermingen behouden blijven.
- Vermijd schokken en wrijvingen die, door de bekledingen te beschadigen, corrosieve oppervlaktescheurjes veroorzaken.

Desloque as válvulas cuidadosamente

- Assegurar a manutenção dos revestimentos e proteções.



Manutentionner la robinetterie avec précaution

- Élonguer les robinets par le corps,
- Ne pas s'accrocher au volant ou au servo-moteur,
- Eviter les chocs et les frottements qui, en détirant les revêtements, créent des amorces de corrosion.

Handle valves with precaution

- Sling valves by the body.
- Do not hang by the handwheel or the servo-motor.
- To avoid shocks and frictions which, by destroying the coatings, create starters of corrosion.

Manipular las válvulas con precaución

- Asegurar con eslingas las válvulas por la parte del cuerpo.
- Evitar golpes en el volante y en los motores eléctricos.
- Evitar los golpes y roces que puedan dañar el recubrimiento y crear puntos corrosivos.

Правилна обращенис с запорной арматурой

- Надежно закрепите задвижку стропами, исключающими кантование, срыв при подъеме или опускании.
- Не подвешивайте запорную арматуру за штурвал или электропривод.
- Избегайте ударов и трений, разрушающих покрытия, что приводит к коррозии.

小心阀门的搬运

- 用吊索要在阀体上
- 不要在手轮或驱动头上起吊
- 小心碰撞

Armaturen mit Vorsicht behandeln (oder) Armaturen vorsichtig bewegen

Heben Sie die Ventile nicht am Handrad oder an den Zylindern an. Vermeiden sie erschütterungen und reibungen, die die Beschichtung zerstören.

Onderhoud het kraanwerk voorzichtig

- Til de kranen bij hun body op
- Zich niet vastmaken aan het vliegwiel of aan de servomotor
- Vermijd schokken en wrijvingen die, door de bekledingen te beschadigen, corrosieve oppervlaktescheurjes veroorzaken.

Ajuste as válvulas cuidadosamente

- Manuseie as válvulas pelo corpo.
- Não agarre as válvulas pelo volante ou pelo atuador.



Aligner les tuyauteries

- Vérifier l'alignement des tuyauteries.
- Ne pas compter sur la robinetterie pour récupérer les mauvais alignements : risque de création de fuites, de défaut de manœuvre ou même de rupture.

Align piping

- Check pipe alignment.
- Do not rely on the valves to correct bad alignments: risk of leaks, operating defects or even breaking.

Alinear las tuberas

- Verificar que las tuberías estén perfectamente en línea.
- Las válvulas no podrán recuperar los defectos de alineación. Amenazas de fuga, defecto de maniobra y también rotura de la tubería.

Выравнивайте трубы

- проверить параллельность трубопровода.
- нельзя рассчитывать, что за счет задвижек можно выравнить трубы. Вы рискуете иметь протечку, плохое функционирование, а также её разрушение.

管路对中：

- 确保管路已对中
- 不能靠阀门来纠正对中问题：这有可能造成泄漏或操作问题，甚至断裂

Rohrleitungen ausrichten

- Überprüfen sie die ausrichtung der rohrleitungen.
Verlassen sie sich nicht darauf, dass die asperrelemente eine schlechte ausrichtung korrigieren: Gefahr von leckagen, betriebsfehlern oder sogar rohrbrüchen

De leidingen uitlijnen

- Controleer de uitlijning van de leidingen.
- Reken niet op het kraanwerk om de slechte uitlijningen te corrigeren : gevaar voor ontstaan van lekken, foute manœuvres of zelfs breuk.

Alinhe os tubos

- Verifique o alinhamento dos tubos.
Não confie nas válvulas para corrigir desalinhamentos: risco de fugas, falhas de funcionamento ou mesmo quebra.

Nettoyer les tuyauteries

- Avant les essais et le démarrage des installations, procéder au rinçage abondant des tuyauteries (eau, air, vapeur si compatible).
- Il est indispensable d'éliminer toutes les particules et objets divers qui pourraient rester dans les tuyauteries et particulièrement les «graftons» de soudures qui endommagent irrémédiablement les portées d'étanchéité de la robinetterie.

Clean the pipes

- Before testing or starting the installation, thoroughly rinse the piping (with water, air, steam if compatible).
- It is essential to eliminate all the particles and various objects which could remain in the pipes, particularly welding residue which could definitely damage the valve seat.

Limpiar las tuberías

- Antes de realizar las pruebas y el arranque de las instalaciones, se tiene que limpiar correctamente las tuberías con agua, aire o vapor, si las instalaciones lo permiten.
- Es imprescindible eliminar toda partículas que podrían permanecer dentro de las tuberías, y particularmente las partículas de acero producto de la soldadura que dañarían irremediablemente a la estanqueidad interior de las válvulas.

Прочистите трубопровод

- перед отпрессовкой и запуском системы, тщательно прочистите трубопровод (водой, воздухом, паром в случае совместимости материала конструкции).
- необходимо удалить все частицы и предметы, оставшиеся в трубах, в частности сварочные кронки, разрушающие прокладки и седла запорной арматуры.

清洁管路：

- 安装完毕启动系统试运行前，应仔细清洁所有的管件(根据介质类型使用水，空气，蒸汽等)
- 必须清除管件中所有的杂质，尤其是焊渣，有可能会严重损坏阀门的密封座

Rohrleitungen reinigen

- Reinigen sie die rohrleitungen gründlich (mit wasser, luft, dampf, wenn mit dem material kompatibel), bevor sie die anlage prüfen und in betrieb nehmen.


Es ist äußerst wichtig, alle teilchen und möglichen gegenstände zu entfernen, die in den rohrleitungen vorhanden sein können, insbesondere scheibenstücke, die den ventilsitz auf jeden fall beschädigen könnten.

Reinig os leidingen

- Spoeel voor het testen en het opstarten van de installaties overvloedig de leidingen
(water, lucht, stoom indien compatibel). Alle diverse deeltjes en voorwerpen die in de leidingen zouden kunnen achterblijven, en in het bijzonder de lasslakken die de afdichtingspakking van het kraanwerk onherstelbaar beschadigen moeten volledig verwijderd worden.

Limpe os tubos

- Antes dos testes e da inicialização da instalação, efetue uma lavagem abundante na linha (água, ar, vapor se compatível).
É essencial remover todas as partículas e os vários objetos que poderão ficar na tubagem e especialmente resíduos de soldagem que poderão danificar a vedação das válvulas.



Nettoyer les portées de joint

- Avant montage, veiller à ce que les portées de joint soient parfaitement propres, exempts de rayures préjudiciables à une bonne étanchéité.

Clean the gasket seat

- Before assembly, ensure that the gasket seats are perfectly clean, free of scratches that can prevent good sealing.

Verificar la superficie de las bridas

- Antes de proceder al montaje, hay que verificar el estado de las bridas. Las mismas tienen que estar limpias y sin rayas para poder tener una perfecta estanqueidad.

Очистите фланец перед монтажем прокладки

- перед монтажем убедитесь, чтобы ответные фланцы чистыми, без царапин, что может отразиться на герметичности задвижки.

清洁闸座

- 安装前，必须确保闸座的清洁，不能有任何划痕，否则影响密封效果

Dichtungsfläche reinigen

- Sorgen sie vor der montage dafür, dass die dichtungsfächen absolut sauber und frei von streifen, die die dichtigkeit in mitleidenschaft ziehen könnten.

De pakkingen reinigen

- Zorg er voor de montage voor dat de pakkingen volledig schoon zijn, vrij van strepen die een goede afdichting kunnen schaden.

Limpar as juntas dos terminais flangeados

- Antes da montagem, confira que a superfície das juntas de vedação esteja perfeitamente limpa, livre de qualquer partícula que prejudique uma vedação perfeita.

Respecter le sens de montage

- Certains appareils de robinetterie sont unidirectionnels (clapets de non retour, vannes à guillotine, etc.).
- Veiller à un montage conforme au sens de la flèche ou aux instructions de montage.

Respect assembly direction

- Some valves are one-way (non-return valve, knife gate valves, etc.).
- Ensure the valve is installed according to the arrow on the valve body or following other installation instructions.

Respetar el sentido de montaje

- Algunas válvulas son unidireccionales (válvulas de no retorno, válvulas de guillotina, verificar que el montaje se efectua según el sentido de la flecha o de la ficha técnica.

Соблюдение правильного направления потока при монтаже

- Некоторые виды запорной арматуры используются только в одном направлении потока (обратные клапаны, шиберы и т.п.).
- Проверьте, сделан ли монтаж в соответствии с инструкцией или направлением стрелки на корпусе.

遵守安装方向

- 一些阀门使用是有方向性的(如止回阀，平板阀等)
- 安装时确认安装方向 符合箭头指向或安装指南

Montagerichtung beachten


- Einige Armaturen sie sind nur in eine Richtung verwendbar (rückschlagklappen, plattenschieber usw.)
- Montieren sie das Produkt gemäß der pfeilrichtung oder der montageanleitung.

Respecteer de montagezin

- Sommige types kraanwerk hebben één richting (terugslagklep, guillotinekleppen, enz.).
- Zorg voor een montage die overeenkomt met de richting van de pijl of met de montage-instructies.

Respeite o sentido de montagem

- Algumas válvulas são unidireccionais (válvulas de retenção, guillotina, etc.,...).
- Conferir que a montagem seja de acordo com a direção das setas gravadas na válvula ou de acordo com as instruções de montagem da mesma.



Supporter les vannes

Dans certains cas (vannes de grande longueur, servo-moteur lourd), il peut être indispensable de prévoir des supports qui éviteront des tensions préjudiciables à la manœuvre risquant la détérioration rapide des vis de manœuvre et des portées d'étanchéité.

Support the valves

In certain cases, valves of large length, with heavy servo-motors, it can be essential to provide supports which will avoid detrimental strain to the function of the equipment and a faster deterioration of the stem and the sealing.

Soporte de las válvulas

En algunos casos para las válvulas de gran tamaño con motores pesados es necesario prever un soporte para evitar problemas en el momento de la maniobra con riesgos de dañar rápidamente los ejes y la estanqueidad.

Подпирайте запорную арматуру

Запорная арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода. При необходимости должны быть предусмотрены опоры (для задвижек большого диаметра, электроприводов и т.п.).

阀门的支撑

- 在某些情况下(如结构长度很长, 有很重的驱动头等), 要预先准备好必要的阀门安装时的支撑架。这样能避免阀门承受过大的压力以致快速损坏操作螺丝和阀座。

Produkte absperrelemente stützen

In bestimmten Fällen, bei sehr langen absperrelementen oder schweren servomotoren, kann es dringend erforderlich sein, diese zu stützen, um Spannungen zu vermeiden, die den Betrieb gefährden und zu einer schnellen Verformung des Schafts und einer beeinträchtigung der Dichtigkeit führen können.

Kleppenondersteuning

In bepaalde gevallen (heel lange kleppen, zware servomotor) kan het noodzakelijk zijn ondersteuningen te voorzien om spanningen te vermijden die de werking kunnen beschadigen waardoor de afstelschroeven en de afdichtingspakkingen snel kapot kunnen gaan.

Soporte as válvulas

Em alguns casos, como válvulas muito longas ou com o actuador muito pesado, pode ser essencial providenciar suportes para evitar tensões prejudiciais à operação e o risco de deterioração rápida dos parafusos e das superfícies de vedação.

Respecter les couples de serrage

- Il est préjudiciable d'appliquer des couples de serrage supérieurs au besoin d'étanchéité.
- Ceci peut entraîner des marquages de portées d'étanchéité et des usures prématurnées, particulièrement pour les portées élastomères (robinets à membrane).

Respect the tightening torques

- It is detrimental to apply higher tightening torques than needed.
- This can create markings on the seats and premature wears particularly for the rubber seat (diaphragm valves).

Respetar el par de apriete

- Es perjudicable la aplicación del par de apriete superior a los requerimientos para una buena estanqueidad.
- Esto puede tener como consecuencias un desgaste prematuro del sistema de estanqueidad y sobre todo de los componentes en elastómero de las válvulas de la membrana.

Соблюдайте крутящий момент затяжки болтов

- Превышение максимальных крутящих моментов при затяжке болтов ответных фланцев может привести к возникновению неисправностей во время эксплуатации: трещины и преждевременный износ, особенно уплотнений из эластомеров.
- Это может вызвать трещины и преждевременный износ, особенно уплотнений из синтетической резины (мембранные вентили).

遵守压紧扭矩

- 过大的压紧扭矩对阀门是有害的
- 这将有可能给阀座带来压痕或造成过快的磨损，尤其对橡胶弹性密封(隔膜阀)。

Anzugsmomente beachten


Es ist schädlich, höhere Anzugsmomente zu verwenden als erforderlich. Dies kann zu Spuren auf den Dichtungsfächern und vorzeitigem Verschleiß insbesondere der Gummidichtungsfächern (bei Membranventilen) führen.

Respecteer de klemkoppels

- Klemkoppels toepassen die hoger zijn dan de afdichtingsnoodzaak, kan schade veroorzaken.
- Dit kan merkeningen veroorzaken op de afdichtingspakkingen evenals vroeglijige slijtage in het bijzonder voor de elastomeren pakkingen (membranenkranten).

Respeite os torques do manual de instruções de cada válvula

É prejudicial aplicar torques maiores do que o indicado. Poderá causar danos na vedação e ao seu desgaste prematuro, especialmente no evidente nas válvulas de diafragma.



Souder les robinets ouverts

- Veiller, lors de la soudure des robinets acier ou inox, à ce que la position soit ouverte.

Weld valves opened

- Ensure that the valve is in the open position when welding steel or stainless steel valves.

Soldar las válvulas abiertas

- Deben estar en posición abierta en el momento de realizar la soldadura.

Сварка производится только при открытой запорной арматуре

- При сварке арматуры из стали или из нержавеющей стали следите за тем, чтобы ее положение было открытым.

阀门开启状态焊接

- 无论是铸钢还是不锈钢阀门，焊接前应确认阀门是打开的。

Armaturen in geöffnetem Zustand verschweißen


- Achten sie darauf, dass Armaturen aus stahl oder edelstahl, die sie verschweißen geöffnet sind.

Open kranen lassen

- Zorg ervoor dat bij het lassen van staal en inox kranen, de positie open is.

Soldar com as válvulas abertas

- Assegurar que, durante a soldadura das válvulas de aço carbono ou aço inox, estejam na posição aberta.



Eviter les «coups de bélier»

- Un coup de bélér peut générer une montée en pression d'une extrême brutalité.
- Les dommages causés par un coup de bélér sont considérables : papillons de vannes fendus, axes déformés, appareils divers détruits.
- Les causes des coups de bélér sont très variées : le démarrage de la pompe et la fermeture brutale de vanne sont les plus fréquentes.
- Attention, au démarrage d'installation, aux essais, prendre toutes les précautions nécessaires, ralentir les manœuvres des vannes motorisées.

Avoid the «water hammers»

- Water hammer can generate a brutal rise in pressure.
- The damage caused by water hammer is considerable: butterfly valve disc splits, deformed axes, various destroyed apparatus.
- Water hammer has many causes but generally it is caused by the starting of pumps and the sudden closure of valves.
- Attention, when starting the installation or testing, take all the necessary precautions, slow down motorized valves.

Evitar los golpes de ariete

- Un golpe de ariete puede provocar un gran aumento de presión. Los daños causados por el golpe de ariete pueden ser considerables, anillo de la válvula de mariposa rasgado, eje torcido.
- Las causas del golpe de ariete pueden ser diversas, la apertura y el cierre brusco de las válvulas son las causas principales, se puede prestar mucha atención en el arranque de la instalación, y durante las pruebas todas las precauciones necesarias para frenar las maniobras de las válvulas motorizadas.

Не допускайте гидравлических ударов

- Гидравлический удар может вызвать резкое увеличение давления.
- Вследствие гидравлического удара, в системе могут возникнуть значительные повреждения: трещины в дисках затворов, деформированные оси, другое поврежденное оборудование.
- Гидравлические удары могут возникнуть в результате разных причин, наиболее распространенные - быстрый запуск насоса и резкое закрытие запорной арматуры.
- Внимание, при запуске оборудования и его опрессовке, будьте осторожны, увеличьте время открытия задвижек с электроприводом.

避免“水锤”现象

- “水锤”可能造成突然的压力增加
- “水锤”造成的阀门损坏是非常严重的：
- 阀门开闭、阀杆变形、及其它部件的损坏
- 造成“水锤”的原因很多，系的启动和阀门突然的关闭是最常见的原因。

- 注意：在系统启动试运行时，采取所有必要的预防措施，减缓带驱动头的阀门的操作。

Verhinderung von wasserschlägen

- Ein wasserschlag kann zu einem sehr großen druckanstieg führen. Der schaden durch einen wasserschlag ist beträchtlich: Klappenschieber von Absperklappen brechen, achsen werden verbogen, verschiedene anlagen zerstört.
- Die ursachen von Wasserschlägen sind sehr vielfältig: inbetriebnahme einer pumpe und das plötzliche schließen eines absperrelementes.
- Seien sie aufmerksam, wenn sie die anlage in betrieb nehmen oder prüfen, ergreifen sie alle erforderlichen vorsichtsmaßnahmen, auch verlangsamen sie motorisierte die armaturen.

Vermijd «drukstoten»

- Een drukstoot kan een heel onverwachte drukverhoging met zich meebringen. De schade die door een drukstoot teweeggebracht wordt, is aanzienlijk ; gespleten klepvlinders, vervormde assen, verschillende toestellen vernield. Een drukstoot heeft veel verschillende oorzaken : het starten van de pomp en de plotselige sluiting van de klep zijn de meest voorkomende. Opgelet bij het opstarten van de installatie, bij de testen, neem alle noodzakelijke voorzorgen, vertraag de manoeuvres van de gemotoriseerde kleppen.

Evitar o golpe de ariete

- O golpe de ariete pode gerar um aumento de pressão de extrema brutalidade.
- Danos causados pelo golpe de ariete: quebra do disco das válvulas borboleta, eixos deformados, destruição de vários aparelhos na linha.
- Exemplos de causas do golpe de ariete: o arranque da bomba, fecho súbito de uma válvula, fuga na tubagem.
- Ao testar ou iniciar a instalação, tomar todas as precauções necessárias e garantir que o processo é feito lentamente.

Installation

Respecter les recommandations pour les raccordements des tuyauteries d'aspiration et de refoulement, suivant la norme FD CEN/TR 13932, qui portent sur trois aspects de l'installation :

- Le raccordement de la pompe à la tuyauterie par convergent et divergent;
- Dans le cas des coudes, des tés et des embranchements, leurs orientations par rapport à l'axe de la pompe;
- Les distances minimales à respecter entre les éléments perturbateurs (coude, appareils de robinetterie, etc.) et/ou la bride de raccordement de la pompe.

Utilisation

- Mettre en service l'installation après que celle-ci ait été contrôlée.
- Pour des températures supérieures à 60°C ne pas toucher le corps des équipements sous pression et prévoir une protection.
- Utiliser des brides adaptées.
- L'air comprimé utilisé doit être propre, sec et lubrifié selon la norme ISO 8573-1. Pour les vérins et les électro-distributeurs, utiliser de l'air comprimé conforme à la classe de pureté ISO 8573-1 4/3/4. Pour l'air de contrôle (positionneur pneumatique), utiliser de l'air comprimé conforme à la classe de pureté ISO 8573-1 2/3/3.
- Il est impératif de respecter les conditions d'emploi annoncées (pression, température, fluide) lors de votre consultation auprès de nos services (aucuns fluides corrosifs ou pouvant provoquer une usure significative, aucun fluides instables dont la décomposition pourrait présenter des risques, aucun mélange de fluides susceptibles de réagir entre eux ou de dégager des dérivés menant à une atmosphère explosive et aucun fluides visqueux ou susceptibles de se solifider à un moment ou un autre.) Éviter les vibrations de tuyauterie pouvant générer un risque de fatigue. Éviter les turbulences et les tourbillons.

Maintenance et contrôle

- Contrôler les vannes annuellement.
- Changer les joints après chaque démontage.
- Toute opération de maintenance doit être réalisée lorsque l'installation est à pression atmosphérique et lorsque l'alimentation en énergie des actionneurs est coupée.

Installation

Follow the recommendations for suction and discharge pipe connections, in accordance with FD CEN / TR 13932, which concerns three aspects of the installation:

- Convergent and divergent connection of the pump to the piping
- In the case of elbows, tees and branches, orient them with respect to the axis of the pump;
- Respect the minimum distances between the disruptive elements (elbow, valves, etc.) and/or the flange connection of the pump.

Use

- Start up the installation only after it has been tested
- For temperatures higher than 60°C do not touch the body of the equipment under pressure and provide a protection
- Use adapted flanges
- Compressed air must be clean, dry and lubricated according to the standard ISO 8573-1
- For actuators and solenoid valves, use compressed air conforming to the purity class of ISO 8573-1 4/3/4
- For pneumatic positioner air supply, use compressed air conforming to the purity class of ISO 8573-1 2/3/3
- It is imperative to respect the working conditions (pressure, temperature, fluid). Corrosive fluids likely to cause significant wear, no unstable fluids whose decomposition could present risks, no mixtures of fluids of reacting with each other or of clearing derivatives leading to an explosive atmosphere and no viscous fluids or those able to solidify at any time

Avoid pipe vibrations that could create a risk of fatigue. Avoid turbulence and vortices.

Maintenance and control

- Check the valves annually.
- Change the gaskets after each disassembly.
- Any maintenance operation must be done when the installation is not under pressure and when the actuator power supply is cut off.

Instalación

Respectar las recomendaciones para las conexiones de tubería de succión y descarga, de acuerdo con la norma FD CEN / TR 13932, a tener en cuenta con tres aspectos de la instalación:

- Conexión de la bomba a la tubería por convergencia y divergencia;
- En el caso de codos, térs y conexiones, la orientación con respecto al eje de la bomba;
- Las distancias mínimas a respetar entre los elementos perturbadores (codos, válvulas, etc.) y/o la brida de conexión de la bomba

Utilización

- Poner en servicio la instalación después de que esta haya sido controlada.
- En caso de temperaturas superiores a 60°C, no tocar el cuerpo de los equipos sometidos a presión y prever una protección.
- Utilizar bridas adaptadas.
- El aire comprimido utilizado debe ser limpio, seco y lubricado según la norma ISO 8573-1.

Para los gatos (neumáticos) y los electro-distribuidores, utilizar aire comprimido conforme a la clase de pureza ISO 8573-1 4/3/4.

Para el aire de control (posicionador neumático), utilizar aire comprimido conforme a la clase de pureza ISO 8573-1 2/3/3.

- Es necesario respetar los términos y condiciones de uso requeridos (presión, temperatura, fluido) cuando consulten con nuestros servicios (ningún fluido corrosivo o que puedan causar un desgaste importante, ningún fluido inestable cuya descomposición podría presentar un riesgo, ninguna mezcla de fluidos capaces de reaccionar entre sí o de crear derivados que conducen a una atmósfera explosiva y ningún fluido viscoso o susceptible de solidificar en cualquier momento. Evite las vibraciones de la tubería que podrían generar riesgo de fatiga. Evite turbulencias y vórtices.

Mantenimiento y control

- Controlar las válvulas anualmente.
- Cambiar las juntas después de cada desmontaje.
- Cualquier operación de mantenimiento debe realizarse con la instalación en presión atmosférica y con la alimentación de los actuadores cortada.

Монтаж

Соблюдайте рекомендации по монтажу всасывающих и напорывающих трубопроводов в соответствии с нормой FD CEN / TR 13932:

- подключение насоса к трубопроводу через переходные конические патрубки;
- при монтаже с отводами, тройниками и крестовинами, расположение относительно оси насоса;
- минимальные расстояния, которые должны соблюдаться между элементами трубопровода (отводы, запорная арматура и т.д.) и/или соединительным фланцем насоса.

Эксплуатация

- Проверьте трубопровод перед эксплуатацией;
- Не трите корпус запорной арматуры под давлением, если температура выше 60°C, предусмотрите его защиту.
- Используйте только подходящие размером фланцы.
- Используемый сжатый воздух должен быть чистым, сухим и смазанным согласно норме ISO 8573-1.

Для пневмоприводов и электропневматических клапанов, используйте сжатый воздух, который отвечает классу чистоты по норме ISO 8573-1 4/3/4.

Для пневматического позионера, используйте сжатый воздух, который отвечает классу чистоты по норме ISO 8573-1 2/3/3.

- Необходимо соблюдать условия эксплуатации (давление, температура, рабочая среда), заявленные при подборе оборудования (отсутствие коррозийных жидкостей или сред, вызывающих значительный износ оборудования); отсутствие нестабильных жидкостей, изменение химико-физических характеристик которых может представлять риск; отсутствие жидкостей, способных реагировать друг с другом при смешении; или вырабатывать субстанции, приводящие к образованию взрывоопасной атмосферы; отсутствие вязких и кристаллизующихся сред).
- Не допускайте возникновение вибрации на трубопроводе, приводящей к преждевременному износу оборудования.

Избегайте турбулентности и завихрений потока.

Обслуживание и контроль

- Проводите контроль запорной арматуры ежегодно.
- Производите замену прокладок при демонтаже.
- Работы по обслуживанию и контролю должны производиться на отрезке трубопровода под атмосферным давлением, при отключённом электрическом питании к приводам.

为符合FD CEN / TR 13932标准,请遵守如下管道进口和出口管件连接的三个安装建议:
- 注意泵头,三通和多通相对于泵轴线的方向;
- 要遵守管路元件(弯头,阀门等)和/或泵的法兰之间连接的最小距离。

使用

- 各部件运行前检查,确保无损。
- 当温度超过40°C,不要接触受压设备,并准备相应的保护措施。
- 使用合适的法兰。
- 检查ISO 8573-1标准,压缩空气应清洁干燥,并含一定的润滑油;气动头和电磁阀所用的压缩空气应符合ISO 8573-1/4/3/4的洁净度标准;而控制用的空气(气动定位器)应符合ISO 8573-1/2/3的洁净度标准。

维护和检查

- 阀门定期维修
- 每次拆装后更换密封件
- 所有部件都应在最大压力下进行
- 切断电源后卸除管道。

避免管道振动,因为可能引起管道疲劳微裂。为了避免湍流和涡流。
使用期间,请务必遵守工作条件(压力、温度、介质)(不可使用腐蚀性流体或可能导致严重磨损的流体)。
不可使用性质不稳定,其分解可能带来风险的流体,不可使用使此反应或衍生物会形成爆破气体的流体混合物,
不可使用粘滞或可能形成沉淀的流体。)

Installation

Beachten Sie die Empfehlungen für Saug- und Druckrohranschlüsse gemäß FD CEN / TR 13932, die drei Aspekte der Installation abdecken:
- Verbindung der Pumpe mit der Rohrleitung durch Konvergenz und Divergenz;
- Im Fall von Bögen, T-Stücken und Zweigen ihre Ausrichtung in Bezug auf die Achse der Pumpe;
- Die Mindestabstände zwischen den Störelementen (Krümmer, Ventile usw.) und / oder dem Anschlussflansch der Pumpe.

Betrieb

- Inbetriebnahme der anlage nach der kontrolle.
- Berühren sie bei temperaturen über 60°C das Gerätgehäuse nicht unter druck und sorgen sie für einen schutz.
- Verwenden sie angepasste flansche.
- Die eingesetzte druckluft muss gemäß ISO 8573-1 sauber, trocken und geschmiert sein. Verwenden sie für den antrieb und die magnetventile druckluft, die der reinheitsklasse von ISO 8573-1 4/3/4 entspricht.
- Verwenden sie für die kontrollluft (pneumatische positionierung) druckluft, die der reinheitsklasse von ISO 8573-1 2/3 entspricht.
- Es ist zwingend notwendig, die Bedingungen angekündigt (Druck, Temperatur, Flüssigkeit) während Ihrer Beratung mit unseren Leistungen (keine korrosiven Flüssigkeiten zu respektieren und verursachen kann erheblicher Verschleiß, keine instabilen Flüssigkeiten, deren Zersetzung risikant sein können, nein Mischungen von Fluiden, die in der Lage sind, miteinander zu reagieren oder Derivate aufzufeuern, die zu einer explosiven Atmosphäre führen und keine kissens Flüssigkeiten enthalten oder die in der Lage sind, sich gleichzeitig zu verfestigen).
Vermeiden Sie Rohrvibratoren, die Bauteilemündungen verursachen können. Vermeiden Sie Turbulenzen und Wirbel.

Wartung und kontrolle

- Kontrollieren sie die absperrelemente jährlich.
- Wechseln sie die dichtungen nach jeder demontage aus.
- Wartungsarbeiten müssen durchgeführt werden, wenn die Installation unter atmosphärischem Druck steht und die Stromversorgung der Stellantriebe unterbrochen ist.

Installatie

Neem de aanbevelingen voor het aansluiten van zuig- en persleiding in acht, in overeenstemming met FD CEN / TR 13932, die drie aspecten van de installatie behandelen:
- In het geval van bochten, T-stukken en aftakkingen, hun oriëntatie moet betrekking tot de as van de pomp;
- De minimale afstand die in acht moet worden genomen tussen storende elementen (bochten, kleppen, enz.) en de aansluitflens van de pomp.

Gebruik

- Schakel de installatie in nadat deze gecontroleerd werd.
- Voor temperaturen hoger dan 60°C, raak de body van de uitrusting onder druk niet aan en voorzie een bescherming.
- Gebruik de aangepaste flangen.
- De gebruikte perslucht moet schoon, droog en gesmeerd zijn volgens de norm ISO 8573-1. Voor de vijzel en de elektroverdeelers, gebruik

perslucht volgens de zuiverheidsklasse ISO 8573-1 4/3/4. Voor de controlelucht (pneumatische aandrijving), gebruik de perslucht die overeenkomt met de zuiverheidsklasse ISO 8573-1 2/3/3.

- Het is absoluut noodzakelijk om de aanbevolen gebruiksvoorwaarden te respecteren (druk, temperatuur, vloeistoffen) tijdens uw consultatie met onze serviceclienst (geen vloeistoffen die bijtend zijn of die significante slitage veroorzaken, geen instabiele vloeistoffen waarvan de afbraak risico's zou kunnen opleveren, geen mengsels van vloeistoffen die met elkaar kunnen reageren of van heldermakende derivaten vrij te laten komen die kunnen leiden tot een explosieve atmosfeer en geen viscouse vloeistoffen die elk moment kunnen stollen. Vermijd buistringen die een risico op vermedelheid kunnen veroorzaken. Vermijd turbulente en wervelingen.

Onderhoud en controle

- Controleer de kleppen jaarlijks.
- Vervang de dichtingen na elke demontage.
- Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd als de installatie onder atmosferische druk is en als de stroomtoevoer naar de aandrijvingen is afgesloten.



Instalação

Respeitar as recomendações das conexões das tubagens de sucção e descarga, de acordo com a norma FD CEN/TR 13932, que se refere a 3 aspectos da instalação:

- Ligação da bomba à tubagem convergente e divergente.
- Orientação das curvas, tés e ramais em relação ao eixo da bomba
- Distâncias mínimas entre elementos perturbadores (curvas, válvulas, etc.) e/ou a flange de ligação à bomba.

Utilização

- Iniciar a carga apenas após verificação detalhada.
- Para temperaturas superiores a 60°C não tocar no corpo do equipamento sob pressão ou usar uma proteção.
- Utilizar flanges compatíveis.
- No uso de ar comprimido, este tem que ser limpo, seco e lubrificado de acordo com a norma ISO 8573-1.
- Para atuadores elétricos e válvulas solenoides, usar ar comprimido com a classe de pureza de acordo com a norma ISO 8573-1 4/3/4.
- Para o ar de controlo (atuador pneumático), usar ar comprimido com a classe de pureza de acordo com a norma ISO 8573-1 2/3/3.
- É imperativo respeitar as condições de serviço (pressão, temperatura, fluido) indicadas aquando da consulta do material - sem fluidos corrosivos ou fluidos que possam causar desgaste significativo, sem fluidos instáveis cuja decomposição possa apresentar riscos, sem misturas de fluidos suscetíveis de reagir entre si ou libertar derivados levando a uma atmosfera explosiva e fluidos viscosos ou suscetível de solidificar a qualquer momento.
- Prevenir vibrações na tubagem que possam provocar fadiga na linha
- Prevenir turbulências e formação de vórtices.

Manutenção

- Inspeccionar as válvulas pelo menos 1 vez por ano.
- Trocar as juntas após a desmontagem da válvula.
- Qualquer intervenção operativa terá de ser efectuada com a instalação à pressão atmosférica e com fornecimento de energia eléctrica.



- Les vannes sont toujours livrées avec le fouloir de presse-étoupe desserré. Avant toute utilisation, serrer progressivement le fouloir de presse-étoupe jusqu'à étançage. Fig.1
 - Après mise sous pression du circuit, vérifier les fuites au niveau du presse-étoupe et resserrer si nécessaire.
 - S'assurer de la visibilité de l'indexeur.
 - Pour un montage en bout de ligne, la vanne doit être montée entre brides.
 - Respecter les positions de montage.
 - Respecter le sens de montage.
 - En cas de stockage prolongé ou de faible fréquence de manœuvre, graisser la vis de manœuvre régulièrement.
 - Veillez au montage du tube de protection de la vis de manœuvre lors de la première installation. La réserve de graisse de la vis de manœuvre est assurée dans le tube de protection, offrant un graissage régulier.
 - Lorsqu'un moteur est monté sur une vanne, veiller à graisser la noix du moteur et la filetage de la vanne.

- 
 - Valves are always delivered with the packing glands loosened. Before any use, gradually tighten the packing glands. Fig.1
 - After pressurizing the line, check for leaks in the packing and tighten if necessary.
 - Ensure that the position indicator is visible.
 - For bottom line assembling the valve must be installed between flanges.
 - Respect the recommended installations positions
 - Respect the installation direction
 - In the event of prolonged storage or low frequency of operation, lubricate the valve stem regularly.
 - Ensure the assembly of the stem's protection tube when first installing. The stem's grease reserve is in the protection tube, regularly regreasing the stem.
 - When assembling an electric motor on the valve, lubricate the nut of the motor and the stem of the valve.

- Las válvulas se entregan siempre con la tuerca del prensa-estopa floja. Apretar progresivamente la tuerca del prensa-estopa antes de cualquier utilización. Fig.1
 - Después de la puesta en carga del circuito, verificar las fugas en el prensa estopas y apretar si es necesario.
 - Asegurarse de la visibilidad del indicador de posición.
 - Montaje específico en fin de canalización. La válvula debe montarse entrebridas.
 - Respetar las posiciones de montaje recomendadas
 - Respetar el sentido de montaje
 - En caso de almacenamiento prolongado o baja frecuencia de maniobra, engrasar regularmente el tornillo de maniobra.
 - Asegurarse del montaje del tubo de protección del tornillo de maniobra durante la primera instalación. El tubo de protección contiene la reserva de grasa del tornillo de maniobra y permite un engrase regular.
 - Durante el montaje de un motor sobre una válvula, pensar en engrasar el acople del motor y el eje de la válvula.

- Задвижки поставляются с незатянутыми сальниками. После окончания монтажных работ и при заполнении системы водой, необходимо равномерно подтянуть болты сальника крест-накрест. Fig.1
 - После опрессовки, проверьте протечки на уровне сальника и затяните болты сальника, если необходимо.
 - Проверьте, видно ли указатель положения.
 - При установке в начале или конце трубопровода, задвижка должна быть смонтирована между ответными фланцами.
 - Соблюдайте правильное положение шибера при монтаже,смотрите инструкции в нашем каталоге.
 - Соблюдайте правильное направление потока при монтаже,смотрите инструкции в нашем каталоге.
 - В случае длительного складирования или нечастого открытия/закрытия арматуры, регулярно смазывайте шток.
 - При установке, необходимо сделать монтаж футляра для защиты штока. Смазка для штока находится в защитном футляре, который позволяет регулярную смазку.
 - При монтаже электропривода на задвижку, смазывайте втулку приводла и шток задвижки.

- Plattenschieber

Flattenzieher
Die schieber werden immer mit gelösten stopfenmuttern geliefert.
Ziehen sie die muttern vor der nutzung langsam an. Fig.1

Nachdem sie die rohrleitung unter druck gesetzt haben, prüfen sie die umhüllung auf lecken und dichten sie bei bedarf ab. Das Ventil muss zwischen Flanschen montiert werden.

Stellen sie sicher, dass der positionsanzeiger sichtbar ist.
Montieren sie den schieber am konkreten rohrenden
Beachten sie die empfohlenen montagepositionen

Beachten sie die demontagerichtung

Schmieren sie den ventilschaft regelmäßig bei
langem Betrieb.

Seien sie bei der erstmontage

des schutzrohrs des schafts. Das schutzrohr ist mit einer schmiermittelreserve für den schaft ausgestattet, die eine regelmäßige schmierung gewährleistet.

- Bei der Montage eines Elektromotors am dem Plattenschieber, schmieren Sie die Mutter des Motors und den Ventilsc

- De kleppen worden altijd geleverd met een niet aangespannen drukstuk van de pakkingbus. Voor elke gebruik, het drukstuk van de pakkingbus geleidelijk aanspannen. Fig.1

- Nadat het circuit onder druk gezet werd, controleer de lekken ter hoogte van de pakkingbus en span alles aan indien nodig
 - Zich ervan verzekeren dat het display leesbaar is.
 - Specifieke montage aan het uiteinde van de lijn. De klep moet tussen flenzen worden gemonteerd.
 - Respecteer de montageposities
 - Bij langdurige opslag of lage werkingsfrequentie, smeer de afstelschroef regelmatig.
 - Monteer de beschermingsbuis van de afstelschroef bij de eerste installatie.

De smerreerlus van de afstelschroef wordt verzekerd in de beschermingsbuis die voor een regelmatige smering zorgt.

 - Wanneer er een motor op een klep is gemonteerd, moeten de motormouw en de klepstaaf gesmeerd worden.

- As válvulas são sempre fornecidas com as porcas de vedação desapertadas. Antes de utilizar o equipamento, aperte as porcas progressivamente. Fig.1

- Após iniciar a carga no circuito, verificar possíveis fugas na vedação e apertar mais se necessário.
 - Assegurar que o posicionador fica visível.
 - Para montagem em fim de linha, a válvula deve ser montagem entre flanges.
 - Respeitar as posições de montagem.
 - Respeitar a direção de montagem.
 - Em caso de armazenamento prolongado ou parca frequência de operação, lubrificar regularmente a haste da válvula.
 - Conferir que encaixa o tubo de proteção do parafuso de operação durante a primeira instalação. A reserva de lubrificante para os parafusos de operação é assegurada no tubo de proteção, oferecendo lubrificação regular.
 - Na montagem de um actuador eléctrico, lubrificar o acoplamento do motor e o eixo da válvula.

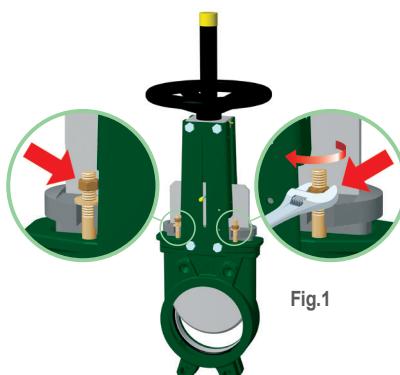


Fig. 2



- Positionner le papillon 1/4 ouvert pour effectuer le montage.
- Trouver suffisamment les brides pour ne pas endommager la manchette.
- Serrer progressivement les boulons.
- Pour un démontage aval avec amont sous pression voir les préconisations sur notre catalogue.
- Les dimensions des brides de tuyauterie doivent être identiques au DN et à la classe de pression du robinet.
- Le montage des vannes à papillon sur collets PVC n'est possible que si les collets sont chanfreinés.
- Dans le cas de vanne à manchette élastomère, ne pas utiliser de joints entre le robinet et les brides.



- Put the disc in 1/4 open position before installation
 - Open sufficiently the flanges to prevent damaging the sleeve
 - Tighten the bolts gradually
 - For a downstream disassembly with upstream under pressure, see the recommendations in our catalogue
 - Dimensions of the pipe flanges must be identical to the size of the valve
 - Butterfly valves can be installed with PVC collars only if the collars are beveled
 - Do not use gaskets between the valve and the flanges

- Colocar la mariposa abierta de 1/4 para efectuar el montaje.
 - Separar suficientemente las bridas para no dañar el anillo.
 - Apretar progresivamente los tornillos.
 - Para un desmontaje aguas abajo dejado aguas arriba en carga, ver a las instrucciones en nuestro catálogo.
 - Las dimensiones de las bridas de la tubería deben ser idénticas al DN de la válvula.
 - Las válvulas de mariposa se podrán montar con contrabridas en PVC solamente si las contrabridas están biseladas.
 - No utilizar juntas entre la válvula y la brida.

- Откройте затвор на одну четверть для производства монтажа.
 - Оцентрируйте затвор между фланцами, чтобы не повредить манжету и диск.
 - Затяните болты равномерно крест-накрест.
 - В случае демонтажа участка после затвора, если участок до затвора находится под давлением, см. инструкции в нашем каталоге.
 - Размеры фланцев должны соответствовать Ду затвора.
 - Не допускается применение прокладки и использование любых других герметиков между затвором и ответными фланцами трубопровода.

- 安装时将蝶板放在1/4开的位置
 - 法兰之间要有足够的空间安装,以免损坏衬套
 - 逐个上紧各螺栓
 - 在上游受压状态下拆卸阀门下游管道:请参阅本公司的产品说明书。
 - 法兰的DN应同阀门的DN是一致的。阀门与法兰之间不应用密封环。
 - 仅当将法兰倒角时,才可以将蝶阀安装在PVC法兰上。



- Stellen sie die absperrklappe in die 1/4 offene position, bevor sie mit der montage beginnen.
 - Öffnen sie die flansche ausreichend weit, um die buchse nicht zu beschädigen.
 - Ziehen sie die schrauben langsam an.
 - Um ein nachgeschaltetes bauteil zu demontieren, während die vorgeschaltete rohrleitung unter druck steht, beachten sie die empfehlungen in unserem katalog.
 - Die abmessungen der rohrflansche müssen dem ND des ventils entsprechen.
 - Beim Einbau von Absperrklappen muss der innere Durchmesser des Flansches gemäß der Zeichnung abgeschrägt sein.
 - Verwenden sie keine dichtungen zwischen der klappe und den flanschen.

- Zet de cilinder 1/4 open om de montage uit te voeren.
 - Open de flangen voldoende om de manchet niet te beschadigen.
 - Schroef de bouten geleidelijk aan vast.
 - Voor een demontage bovenaan met de onderkant onder druk, zie de aanbevelingen in onze catalogus.
 - De afmetingen van de leidingflangen moeten identiek zijn aan de DN van de kraan.
 - Vlinderkleppen met montage op PVC manchetten zijn alleen mogelijk als de manchetten afgeschuind zijn.
 - Gebruik geen afdichtingen tussen de kraan en de flangen.

- Posicionar o disco com ¼ de abertura antes de montar a válvula.
 - Separar suficientemente as flanges de montagem para não danificar o vedante da válvula.
 - Apertar os parafusos progressivamente.
 - Para desmontagem a jusante com pressão a montante, consultar as recomendações do catálogo Tecofi.
 - As dimensões das flanges têm que ser compatíveis com a válvula.
 - A montagem de válvulas borboleta em colarinhos de PVC só é possível se estes forem chanfrados.
 - Não utilizar juntas entre as flanges e a válvula.



- Respecter le sens de montage des clapets. Fig.2
- Respecter les correspondances de DN entre les clapets et la tuyauterie.
- Respecter les distances d'installation. Fig.2
- Respecter les correspondances de DN et de classe de pression entre les clapets et la tuyauterie.
- Respecter les cycles d'utilisations.
- Éviter les régimes pulsatoires et les utilisations anormales du clapet.

- Respect the assembly direction Fig.2
- Respect the correlation between the DN of the valves and piping.
- Respect the distances Fig.2
- Respect the pulsatory modes.
- Avoid pulsed operations and abnormal uses of the check valve.

- Respetar el sentido de montaje Fig.2
- Respetar la correspondencia de DN entre la válvula de no retorno y la tubería.
- Respetar las distancias Fig.2
- Respetar los regímenes pulsatorios.
- Evitar los regímenes pulsatorios y las utilizaciones anormales del cheque

- Соблюдайте минимальные монтажные расстояния между клапаном и другими элементами трубопровода. Fig. 2
- Диаметр обратного клапана и ответных фланцев должен быть одинаковыми.
- Соблюдайте расстояния, смотрите инструкции в нашем каталоге.
- Не применять клапана на пульсационный режим.

- 遵守安装方向的说明
- 阀门与其它管件的DN应一致
- 遵守安装距离：请参阅本公司的产品说明书
- 阀门的使用频率不宜过高
- 避免不稳定的流量及动区域

- - Beachten sie die Montagerichtung Fig.2
- Beachten sie die Übereinstimmung des NDs der klappen und der Rohrleitung.
- Beachten sie die entfernen Fig.2
- Beachten sie die pulsierenden modi.
- Vermeiden sie pulsierende ströme und unnormale verwendungen der Rückschlagklappe.

- - Respecteer de montagerichting Fig.2
- Respecteer de overeenkomsten van DN tussen de kleppen en de leidingen.
- Respecteer de afstanden Fig.2
- Respecteer de gebruikscycli.
- Vermijd de pulsierende toerentalen en het abnormale gebruik van de klep.

- - Respeitar o sentido de montagem das válvulas – Fig. 2
- Respeitar as correspondências entre o DN das válvulas e da tubagem.
- Respeitar as distâncias de instalação – Fig.2
- Respeitar os ciclos de utilização.
- Evitar velocidades pulsantes e o uso anormal da válvula.

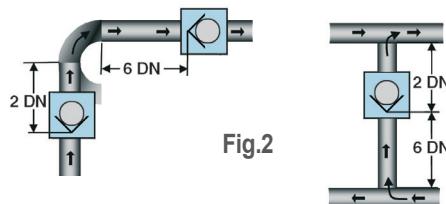


Fig.2

Clapets à boule

- Respectez le sens de montage à l'aide de la flèche sur le corps. Fig.3
- Pour DN > 250 : montage hors axe avec décalage possible afin de diminuer les coups de bâlier lors de la descente de la boule. Fig.4
- Dans le cas d'un montage horizontal, attention à l'utilisation sous faible charge (fermeture de la boule).
- Sur les clapets à boule, le bouchon de dégazage (en option) permet de décoller manuellement la boule, en régime de fonctionnement.
- Etanchéité relative sur eau claire.

Ball check valves

- Follow the direction of assembly using the arrow on the body. Fig. 3
- Ball check valves DN >250: possibility to install on shifted axis in order to decrease the water hammer effect when the ball descends. Fig.4
- In the case of a horizontal installation, be careful when using in low pressure circuits (ball closing)
- The optional degasification screw on the ball check valves makes mainly removing the ball possible during operation
- Watertight with clean water

Cheques de bola (válvulas de no retorno de bola)

- Observe el sentido de montaje mediante la flecha del cuerpo. Fig. 3
- Para DN > 250: montaje fuera del eje con desplazamiento posible para disminuir los golpes de ariete durante el descenso de la bola. Fig.4
- En el caso de un montaje horizontal, se debe tener cuidado con la utilización en poca carga (cierra de la bola).
- En los cheques de bola, el tapón de degasificación (opcional) permite despegar manualmente la bola en funcionamiento.
- Estanqueidad relativa sobre agua clara.

Шаровой обратный клапан

- Соблюдайте направление потока среды по стрелке на корпусе клапана. Fig. 3
- Для Dу > 250, возможен несоосный монтаж для уменьшения гидравлических ударов при опускании шара. Fig. 4
- В случае монтажа в горизонтальном положении, особое внимание при работе под низким давлением (закрытие шара).
- Пробка, позволяющая вынуть шар, под заказ.
- Относительная герметичность при установке на чистые жидкости.

球形止回阀

- DN大于250：一定的错位安装可减少止回球下降时造成“水锤”现象
- 水平方向安装时，要注意低压下的使用(止回球的关闭)
- 球形止回阀有放气口(供选择部件)，可在需要时推开止回球。

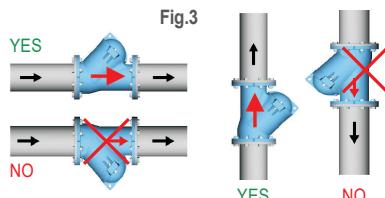


Fig.3

Kugelhähne

- Bemerken Sie die Montagerichtung mit dem Pfeil auf dem Körper. Fig.3
- Bei kugelhähnen von DN>250 mögliche montage mit achsverschiebung, um Wasserschläge zum zeitpunkt des herablassens der kugel zu verringern. Fig.4
- Achten sie bei waagerechter montage auf einen einsatz unterdruck (schließen des kugelhahns).
Bei kugelrückschlagklappen kann die kugel über die (optionale) entlüftungsschraube während des betriebs entlüftet werden.
- Relative Abdichtung bei klarem Wasser.

Kogekleppen

- Let op de montagerichting met behulp van de pijl op de behuizing. Fig.3
- Voor DN > 250 : montage buiten als met afwijkking mogelijk om de drukstoten te verminderen wanneer de kogel naar beneden gaat. Fig.4
- Bij een horizontale montage, opecht voor het gebruik met lage belasting (sluiting van de kogel).
- Op de kogekleppen zorgt de ontgasingsdop (in optie) voor het manueel losmaken van de kogel, tijdens de operationele werking.
- Waterdichtheid ten opzichte van schoon water.

Válvula de Retenção de Bola

- Respeitar o sentido de montagem das válvulas verificando a seta no seu corpo - Fig.3
- Para >DN250: montagem fora do eixo com deslocamento possível para reduzir o golpe de ariete quando a esfera desce – Fig.4
- Caso a montagem seja horizontal, cuidado com a utilização com baixa pressão – fecho da bola.
- Para válvulas de retenção de bola com opção de tampa de desgasificação, esta poderá ser removida manualmente com a linha em carga
- Vedação relativa em água limpa.

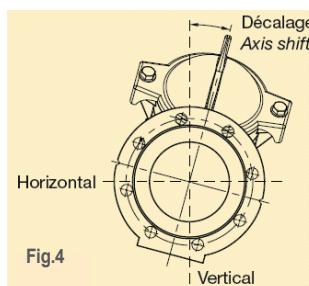


Fig.4

Clapets simple battant

- Monter le clapet en utilisant le crochet pour la préhension.
- Lors d'un montage horizontal l'axe du crochet doit être positionné à la verticale.
- Clapets double battant**
- S'assurer du bon fonctionnement des ressorts de rappel.
- DN > 150 : montage sur fluide descendant interdit.
- Pour un montage horizontal, l'axe du clapet doit être vertical. Fig.5
- Pour un montage vertical, le sens d'ouverture des battants du clapet doit correspondre à la direction du fluide. Fig.6

Sandwich type check valves

- Mount the valve using the hook
- In the case of horizontal assembly, hook should be vertical to the piping
- Dual plate check valves**
- Insure the correct operation of the return springs
- DN > 150 : installation with downward flowing fluid prohibited
- For horizontal assembly, the axis should be placed in the vertical position
- When assembling horizontally, the opening direction of the check valve plates must correspond with the direction of the fluid. Fig. 6

Cheque de simple clapeta (válvula de no retorno a simple clapeta)

- Montar el cheque utilizando el gancho para su colocación.
- En caso de montaje horizontal el eje del gancho de colocación representa el eje vertical de la tubería.
- Cheque de doble clapeta** (válvula de no retorno de doble clapeta o bisagra)
- Asegurarse del buen funcionamiento de los resortes.
- DN > 150: montaje prohibido en fluido descendente.
- En un montaje horizontal, el eje del cheque debe ser vertical.
- Para montaje vertical, la dirección de apertura de las batientes de la válvula debe corresponder a la dirección del fluido. Fig.6

Односторончатый обратный клапан

- При монтаже используйте крюк для установки между ответными фланцами.
- При горизонтальном монтаже крюк представляет собой вертикальную ось трубопровода.
- Двухсторончатый обратный клапан**
- Проверьте работу пружин.
- Для $D \geq 150$, монтаж в вертикальном положении при нисходящем потоке запрещен.
- При монтаже на горизонтальном участке трубопровода, ось клапана должна быть установлена вертикально.
- При вертикальном монтаже направление открытия створок клапана должно соответствовать направлению жидкости. Fig.6



Fig.5

Fig.6

单蝶板止回阀

- 安装蝶板时用安装小钩来辅助使蝶板就位
- 在轴线水平安装时，小钩轴线表明管路的垂直接向。

双蝶板止回阀

- 确认弹簧良好的复位功能
 - DN大于150：禁止安装在流体下降的垂直管道上
 - 水平轴线安装时，蝶板的轴线应该垂直
- 对于垂直安装，止回阀瓣的打开方向必须与介质流动方向一致。图6

Zwischenplatten-Rückschlagventile

- Montieren sie die Rückschlagklappe mit dem Haken.
- Bei einer waagerechten montage sorgt die hakenachse für eine senkrechte position der rohrleitung.

Doppelrückschlagklappe

- Gewährleisten sie die korrekte funktion der rückstellfedern.
- DN>150: montage für abwärts fließenden flüssigkeiten ist verboten.
- Zum zeitpunkt der waagerechten montage muss die achse der Rückschlagklappe senkrecht stehen.
- Bei vertikaler Montage muss die Öffnungsrichtung der Klappe der Richtung der Flüssigkeit entsprechen. Fig. 6

Kleppen met enkelvoudige vleugel

- Monteer de klep en gebruik de haak voor deze vast te maken.
- Bij een horizontale demontering belichaamt de haakas de verticale leidingas.

Kleppen met dubbele vleugel


- Vergewis er u van dat de terugtrekveren goed werken.
- DN > 150 : montage op dalende vloeistof verboden.
- Bij horizontale montage moet de klepas verticaal zijn.
- Bij verticale montage moet de openingsrichting van de klepladen overeenkomen met de richting van de vloeistof. Fig. 6

Válvula de Prato Simples

- Montar a válvula usando o gancho de suporte.
- Para montagem horizontal, o gancho deverá estar perpendicular à tubagem.

Válvula de Duplo Prato

- Assegurar o funcionamento correcto das molas
- Para $>DN150$: montagem proibida com o fluido descendente
- Para montagem horizontal, o eixo deverá ser posicionado na posição vertical
- Para montagem vertical, a direcção de abertura das clapetas deve corresponder com a direcção do fluido – Fig. 6





- Maintenir le robinet ou l'entrainer en rotation du côté du vissage seulement : par le 6 pans ; au moyen d'une clé plate : éviter d'utiliser des pinces ou des clés à griffes qui peuvent déteriorer le revêtement externe.
- Ne jamais pincer les corps des robinets dans un étai.
- Serrer modérément l'appareil de robinetterie ou le raccord.
- Ne pas bloquer avec des rallonges de clé (rupture des abouts ou déformation permanente du corps).
- D'une manière générale et pour toute la petite robinetterie équipant le bâtiment, ne pas dépasser le couple de 30 Nm à l'occasion d'un serrage.
- Lors d'un pré-montage, le robinet ne doit pas supporter la tuyauterie.
- Sauf en cas de nécessité absolue, ne pas démonter les éléments des appareils de robinetterie neufs. Chaque appareil a subi les épreuves hydrauliques ou pneumatiques de réception qui garantissent un assemblage correct des éléments et l'étanchéité de l'ensemble.



- Hold and rotate the ball valve only on the side being screwed, using a hex wrench or flat wrench
- Do not use pliers or spanners that can damage the external coating
- Never grip the valve bodies in a vice
- Moderately tighten valves and fittings when screwing them in
- Do not block the valves with key extensions (ends can break or the body could permanently buckle)
- In general for all small valves, do not exceed the tightening torque to 30 Nm
- During installation, the valve should not support the weight of the piping
- Unless absolutely necessary, do not disassemble the new valves. Each valve underwent hydraulic tests to guarantee the correct assembly and proper sealing



- Sostener la válvula o rotarla solamente del lado de la cara: por el hexágono. Utilizando una llave española.
 - Evitar la utilización de pinzas u otro tipo de llave que puedan deteriorar el revestimiento exterior.
 - No apretar nunca una válvula en un tornillo de banco.
 - Apretar moderadamente, por el lado de la cara, la válvula o el racor.
 - No bloquear con extensiones de llave (ruptura de los extremos o deformación permanente del cuerpo).
 - De forma general y para la válvulería pequeña no industrial, no sobreasar un par de apriete de 30 Nm durante el apriete de los tornillos.
 - Durante el montaje de un circuito nuevo, la válvula no debe soportar el peso de la tubería.
 - Excepto en caso de necesidad absoluta, no desmontar las partes de una válvula nueva.
- Cada válvula ha sido sometida a pruebas hidráulicas o neumáticas de recepción que garantizan un ensamblaje correcto de las partes y la estanqueidad del conjunto.



- При установке крана на трубу его следует держать ключом за восьмигранник (шестигранник) корпуса со стороны ввинчиваемой трубы.
 - Не использовать щипцы или циркульный трубный ключ которые могут повредить внешнюю оболочку крана.
 - Не зажимать корпус крана в тиски.
 - При монтаже разрешается использовать инструмент соответствующий размерам трубы и крана.
- Запрещается удлинять ключи или использовать дополнительные рычаги. Кран и трубопровод при монтаже должны быть соосны.
- Рекомендуем: максимальный момент затягивания резьбы муфтовых латунных кранов Ду 15 (DN 15) – не более 10 Нм, Ду 20 (DN 20) – не более 15 Нм, Ду 25 (DN 25) – не более 20 Нм.
- Кран и трубопровод при монтаже должны быть соосны. Устанавливать кран с принудительным натягиванием его на трубу или подтягивать трубу к крану запрещено.
- Запрещается разбирать по частям новый кран. Каждый кран прошел гидравлические или пневматические испытания, которые гарантируют правильность сборки всех частей крана, а также его герметичность.



- -保持阀门
 - 避免使用
 - 禁止将阀体夹在虎钳上
 - 转动阀门或接头时不要用力
 - 不要用加长扳手来紧固连接件
 - 一般来说，对于安装系统，建议采用扳手
 - 预安装时，阀门不应该支撑管路
 - 除非迫不得已，不要拆卸新阀门上的这种功能配件。因为这些
 配件来保证密封性能和正确的连接。



Halten Sie den Kugelhahn ..oder drehen sie ihn nur von der geschräbten Seite : am dem 6-seitigen Ende mit einem flachschlüssel oder einem verstellbaren Schraubenschlüssel.

Verwenden sie keine griffe oder Hakenschlüssel, die die äußere beschichtung beschädigen können.

Ergreifen sie die kugelhahnkörper nie mit einer klemmvorrichtung. Ziehen sie die Schrauben am Kugelhahn und den befestigungsmittel mittelfest an.

Verwenden sie keine Schraubenschlüssel-Verlängerungen (dadurch könnten die kopfenden brechen oder das gehäuse dauerhaft verformt werden).

Im allgemeinen und für alle kleineren absperrelemente und befestigungsmitel im gebäude gilt, dass ein anzugsmoment von 30 Nm nicht überschritten werden sollte.

Zum beginn der montage sollte das absperrlement nicht als unterstützung für die rohrleitung dienen.

Außer wenn dies absolut notwendig ist sollten die bestandteile der neuen absperrelemente nicht demontiert werden. Jede apparat hat die hydraulischen und pneumatischen eingangsprüfungen durchlaufen, die eine korrekte Montage der bauteile und die gesamtdichtigkeit gewährleisten.

■ Hou de kraan vast of roteer deze enkel aan de kant van de schroeing : met de 6 kantbout ; met een platte sleutel of met een Schroefleutel :

- Geen tang of haaksteutel die de buitenbekleding kunnen beschadigen.

- Noot of kraanlichamen in een bankschroef klemmen.

- Het kraanwerk of de aansluiting matig aanschroeven.

- Noot blokkeren met sleuteltexstensies (uiteinden breken af of permanente vervorming van het lichaam).

- In het algemeen en voor alle kleine kraanwerk van het gebouw, het koppel van 30 Nm bij het vastklemmen niet overschrijden.

- Bij een voormontage mag de kraan de leiding niet ondersteunen.

- Behalve indien het absoluut noodzakelijk is mag u de onderdelen van het nieuwe kraanwerk niet demonteren. Elke toestel onderging de hydraulische of pneumatische opleveringstesten die de correcte assemblage van de onderdelen en de dichtheid van het geheel garanderen.

■ Ao instalar, segurar e aparafusar a válvula pelo lado do tubo, usando uma chave inglesa

- Evitar usar alicates ou chaves de gancho que podem danificar o revestimento exterior.

- Nunca segurar o corpo das válvulas num torno.

- Apertar moderadamente, ao aparafusar, as válvulas e as suas conexões.

- Não bloquear com extensões de chave – pode provocar quebra nos terminais ou deformação permanente do corpo.

- De uma maneira geral, e para todas as pequenas válvulas ou acessórios rosados, não exceder os 30 Nm de torque de aperto

- Durante a pré-montagem, a válvula não poderá suportar o peso da tubagem.




- Exceto em casos de absoluta necessidade, não desmontar os elementos das válvulas.

- Cada válvula foi submetida a testes hidráulicos e pneumáticos para garantir a sua montagem correcta e a sua estanqueidade.

Robinets à boisseau sphérique
Válvula de bola
 分类指南

Ball valve
Шаровые краны
Kugelhahn

Kranen met kogelafsluiter
Válvula esferica



手柄转动时，螺纹端转动。
 扭矩不要超过30NM。

久形)
 部件都经气动或液压实

- Le raccordement d'un robinet à boisseau sphérique étant généralement assuré par un filetage «GAZ», étanche dans le filet filetage du tube conique, filetage du manchon cylindrique), ces filetages doivent répondre aux prescriptions de la norme NFE03-004, elle-même conforme à ISO/R7. Toutefois, les longueurs taraudées des manchons étant souvent plus petites que les longueurs théoriques ISO/R7 - ainsi que l'admet la norme NFE03-004 - il est indispensable :
 - . de limiter la longueur filetée du tube ;
 - . d'employer un produit (ruban PTFE ou similaire) assurant l'étanchéité du raccordement ;
 - . de vérifier que l'extrémité du tube ne bute pas sur l'épaulement du siège (jeu obligatoire : 1 mm minimum).

- Ball valves generally sealed with BSP threading follows the standard NFE03-004, which is conform to ISO/R7. Nevertheless, the threaded lengths are often shorter than those outlined in ISO/R7, so it is essential to:
 - . limit the threaded length of the tube,
 - . use a product (PTFE ribbon or similar) ensuring connection tightness,
 - . check that the end of the tube does not butt against the shoulder of the seat (obligatory clearance: 1mm minimum).

- La conexión de una válvula de bola se garantiza generalmente por una rosca «GAS», estanca en la rosca (rosca del tubo cónica, rosca de la válvula cilíndrica). Estas roscas deben responder a las especificaciones de la norma NFE03-004, la cual cumple a su vez con la ISO/R7. Sin embargo, la longitud de la rosca en los extremos de la válvula son a menudo más cortas que la longitud teórica ISO/R7 (como lo admite la norma NFE03-004), por lo que resulta indispensable:
 - . limitar la longitud de la rosca del tubo,
 - . emplear un producto (cinta de teflón o similar) que asegure la estanqueidad de la conexión,
 - . verificar que la extremidad del tubo no toque el respaldo del asiento (juego obligatorio: 1 mm como mínimo).

- Резьба на конце трубы не должна быть длиннее, чем резьба в кране, чтобы после стяжки резьбового соединения, конец трубы не упирался в уплотнительное кольцо, что может повредить кран.
- Резьбовое соединение крана и трубы необходимо уплотнить при помощи подмотки или герметиков, применяемых в гидравлических системах (ФУМ, льноволокно, герметик и т.п.).

一般来说，球阀的连接由BSP螺纹来保证密封(锥形管的螺纹，圆柱形连接管)。这些螺纹应该对应NFE03-004的规格要求，而NFE03-004同时符合ISO/R7的要求。不过，连接管的螺纹长度经常小于ISO/R7中理论长度—NFE03-004规格也允许——所以要遵守下列要求：

- 限制连接管的螺纹长度
- 使用一种特殊材料(PTFE衬套或类似的产品)来保证连接的密封性
- 确认连接管的连接螺纹端不会触及阀座外阀体部分(必须至少留1MM 的间隙)

Der Anschluss des Kugelhahns wird im allgemeinen über ein enges BSP-Gewinde hergestellt (konisches innengewinde, zylindrisches außenge winde); diese gewinde müssen den kriterien der norm NFE03-004 entsprechen, die wiederum ISO/R7 entspricht. Da dennoch die gewindestößen oft kleiner sind als die theoretischen längen aus ISO/R7, die die norm NFE03-004 erlaubt, ist es wichtig, dass:

- Die gewindelänge des rohrs beschränkt wird
- Ein Produkt (PTFE-band oder ähnliches) verwendet wird, das den verbindungschluss gewährleistet,
- Überprüft wird, dass das rohrleitungsende nicht gegen die seite der dichtungsfäche stößt (obligatorischer freiraum: mindestens 1

Aangezien de kraan met kogelafsluiter in het algemeen met een "GAZ" Schroefdraad wordt aangesloten waterdicht in de draad (schroefdraad van kegelvormige buis, van cilindermof), moeten deze schroefdraden beantwoorden aan de voorschriften van de NFE03-004 norm, die zelf beoordeeld aan ISO/R7. De schroeflengtes van de moffen zijn echter vaak kleiner dan de theoretische lengtes ISO/R7 - zoals de norm NFE03-004 toelaat - het is noodzakelijk om:

- . de schroeflengte van de buis te beperken ;
- . een product (PTFE lint of gelijkaardig) te gebruiken dat de dichtheid van de aansluiting verzekert ;
- . te controleren dat het huisuiteinde niet tegen de kraag van de zitting stoot (verplichte speling : 1 mm minimum).

Os terminais das válvulas de esfera são geralmente de rosca gás (BSP), estanque nas roscas atendem aos requisitos da norma NFE03-004 e de acordo com ISO/R7.

- Limitar o comprimento da rosca.
- Utilizar um produto (Fio em PTFE ou similar) assegurando a estanqueidade da ligação.
- Verificar que extremidade do tubo não bate no vedante da válvula (espacamento mínimo: 1 mm).



Vannes à opercule caoutchouc
Válvulas de compuerta
 橡胶楔形阀 软橡胶闸阀

Resilient seat gate valve
Задвижка с обрезиненным клином
Rubberen wigventielen

Gummikeilschieber
Válvula de cunha com borracha

France) La vanne doit fonctionner en position ouverte ou fermée, elle ne doit pas être utilisée comme vanne de réglage.

United Kingdom) The valve must be used only in the open and closed positions. It must not be used as a control valve.

Spain) La válvula debe operar en posición abierta o cerrada, no debe usarse como válvula de control.

Russia) Задвижки с обрезиненным клином предназначены для использования в качестве запорной арматуры (клип в положении «открыто» или «закрыто»). Запрещается использование задвижки в режиме регулировки (клип в промежуточном положении).

该阀只能用于打开或关闭状态，不得用作调节阀。

Das Ventil muss in geöffneter oder geschlossener Position arbeiten und darf nicht als Steuerventil verwendet werden.

De klep moet in volledig open of gesloten stand werken (geen tussenstanden), hij mag niet als regelklep worden gebruikt.

A válvula deverá ser operada nas posições de totalmente aberta ou totalmente fechada, não devendo ser usada como válvula de controlo.

Vannes à opercule caoutchouc
Válvulas de compuerta
橡胶楔形阀 软橡胶闸阀

Resilient seat gate valve
Задвижка с обрезиненным клином
Rubberen wigventielen

Gummikeilschieber
Válvula de cunha com borracha

DN40 → DN300

1

Positions recommandées

1 DN40 à DN300 :

Vanne verticale, sur tuyauterie horizontale
Vanne horizontale, sur tuyauterie horizontale
Vanne horizontale, sur tuyauterie verticale

2 DN350 à DN600 :

Vanne verticale, sur tuyauterie horizontale
Vanne oblique possible jusqu'à 30° maximum sur tuyauterie horizontale.

3 DN700 à DN1200 :

Vanne verticale exclusivement.

Recommended mounting positions

1 DN40 to DN300 :

Valve vertical, on horizontal pipe
Valve horizontal, on horizontal pipe
Valve horizontal, on vertical pipe

2 DN350 to DN600 :

Valve vertical, on horizontal pipe
Valve angled up to 30° maximum from the vertical, on horizontal pipe.

3 DN700 to DN1200 :

Valve vertical only.

Posiciones recomendadas

1 DN40 a DN300 :

Válvula vertical, en tubería horizontal
Válvula horizontal, en tubería horizontal
Válvula horizontal, en tubería vertical

2 DN350 a DN600 :

Válvula vertical, en tubería horizontal
Posibilidad de válvula en ángulo de hasta 30° como máximo en tuberías horizontales.

3 DN700 a DN1200 :

Válvula vertical exclusivamente l.

Рекомендуемое положение задвижки на трубопроводе

1 Ду40 – Ду300 :

Вертикально, штурвалом или приводом вверх, на горизонтальном трубопроводе
Горизонтально, штурвалом или приводом в сторону, на горизонтальном трубопроводе
Горизонтально, штурвалом или приводом в сторону, на вертикальном трубопроводе

2 Ду350 – Ду600 :

Вертикально, штурвалом или приводом вверх, на горизонтальном трубопроводе
Возможна установка с отклонением от вертикальной оси под углом максимум 30°, на горизонтальном трубопроводе.

3 Ду700 – Ду1200 :

Вертикально, на горизонтальном трубопроводе.

DN350 → DN600

2

使用要求

1 DN40 至 DN300 :

阀门垂直状态, 用于水平管道上
阀门卧式水平状态, 用于水平管道上
阀门卧式水平状态, 用于垂直管道上

2 DN350 至 DN600 :

阀门垂直状态, 用于水平管道上
水平管道上的角度阀最大角度可达30°。

3 DN700 至 DN1200 :

仅可以阀门垂直状态, 用于水平管道。

Empfehlungen zur Montage

1 DN40 bis DN300 :

Vertikales Ventil am horizontalen Rohr
Horizontales Ventil am horizontalen Rohr
Horizontales Ventil am vertikalen Rohr

2 DN350 bis DN600 :

Vertikales Ventil am horizontalen Rohr
Abgewinkeltes Ventil bis maximal 30° bei horizontalen Rohrleitungen möglich.

3 DN700 bis DN1200 :

Vertikales Ventil ausschließlich an horizontalen Rohrleitungen.

Aanbevolen posities

1 DN40 tot DN300:

Verticale klep, op horizontale buis
Horizontale klep, op horizontale buis
Horizontale klep, op verticale buis

2 DN350 tot DN600:

Verticale klep, op horizontale buis
Hoekventiel mogelijk tot maximaal 30° op horizontale leidingen.

3 DN700 tot DN1200:

Verticale klep uitsluitend op horizontale leidingen.

Posições recomendadas

1 DN40 a DN300 :

Válvula na vertical sobre tubo na horizontal.
Válvula na horizontal sobre tubo na horizontal.
Válvula na horizontal sobre tubo vertical.

2 DN350 até DN600 :

Válvula na vertical sobre tubo na horizontal.
Válvula na diagonal num ângulo possível até 30° sobre tubo na horizontal.

3 DN700 até DN1200 :

Válvula na vertical exclusivamente sobre tubo na horizontal.


T. +33 (0)4 72 79 05 79

F. +33 (0)4 78 90 19 19

18

sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr

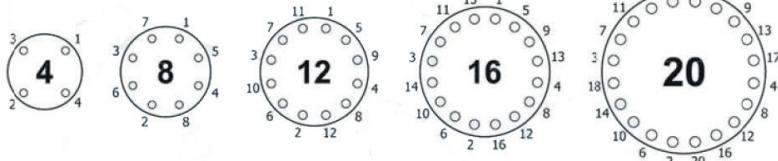

Les valeurs de serrage maximales données sont indiquées à titre de référence. Une fois installé, le caoutchouc se détend et le couple de serrage est à nouveau réduit. Appliquer d'abord un couple de serrage modéré et resserrer seulement pour corriger toute fuite. Un excès ou un couple irrégulier entraîne des dommages au caoutchouc et raccourcit la durée de vie du compenseur.

Couples de serrage maximum : **MAX 50-70 Nm**

The below maximum tightening torques are for reference only. After first tightening, the rubber relaxes and starting torque is lower again. Apply a moderate tightening torque at first and only retighten to correct any leakage. An excessive or irregular torque leads to rubber damage and shortens the gasket's life span.

Maximum tightening torques : **MAX 50-70 Nm**

Los valores de ajuste máximo son dados a modo indicativo. Después del primer apriete, la goma se expande y el par de arranque se reduce nuevamente. Primero aplicar un torque moderado y posterior apretar solamente para corregir cualquier fuga. Un par de apriete excesivo o irregular causa daños a la goma y acorta la vida de la junta.

Pares de apriete máximos : **MAX 50-70 Nm**

Запрещается использование компенсатора для устранения несосности трубопровода- перекручивание резиновой линзы- одновременная работа компенсатора на растяжение и сдвиг- установка компенсатора перед насосом на всасывание- окашивание компенсатора- механические повреждения резиновой линзы- использование прокладки между компенсатором и ответным фланцем- установка опор под компенсатором- проведение сварочных работ вблизи компенсатора без его защиты от теплового воздействия, сварочной окантовки, электрических искр и пр.- превышение допустимого усилия на затяжку болтов крепления компенсаторов: **МАКС 50-70 Нм, в зависимости от Да.**

下面给出最大拧紧扭矩数值作为参考，第一次拧紧后，橡胶放松，开启扭矩值又相对降低。在开始时，加载适度拧紧扭矩仅保证密封。过度或不规则扭矩会导致橡胶损坏，缩短寿命。

最大拧紧扭矩 **最大 50-70 Nm**

Die unten angeführten maximalen Anzugswerte dienen nur als Referenz. Nach dem ersten Anziehen gibt der Gummi nach und das Anzugsmoment sinkt erneut. Wenden Sie zunächst lediglich ein mäßiges Anzugsmoment an und ziehen Sie anschließend nur dann nach, wenn eine Undichtigkeit vorliegt. Ein übermäßiges oder ungleichmäßiges Drehmoment führt zur Beschädigung des Gummis und beeinträchtigt die Lebensdauer der Dichtung.







Maximale Anzugsmomente : **MAX 50-70 Nm**

De hierna vermelde maximale aandraakkoppels zijn ter referentie. Na een eerste maal aandraaien verslapt het rubber en is het beginkoppel weer lager. Draai eerst met een gemiddeld koppel aan en draai enkel verder aan om eventuele lekkage te corrigeren. Een overmatig of onregelmatig koppel veroorzaakt schade aan het rubber en verkort de levensduur van de voeg.

Maximaal aandraakkoppel : **MAX 50-70 Nm**

Os valores máximos de aperto indicados são meramente indicativos. Após o primeiro aperto, a borracha expande e o torque reduz novamente. Aplicar um torque de aperto moderado no inicio e reapertar apenas para corrigir alguma fuga. Um torque excessivo ou irregular poderá causar danos na borracha e encutra a vida da junta de dilatação.

Torques máximos de aperto: **MAX 50-70 Nm**





Ci-dessous des exemples et recommandations pour l'emplacement des joints en caoutchouc travaillant comme joints de dilatation avec un ancrage et un guidage appropriés.

Below are some examples and recommendations for the placement of rubber expansion joints with proper anchoring and guiding.

A continuación, unos ejemplos y recomendaciones para la ubicación de juntas de goma que funcionan como juntas de dilatación con un anclaje y guía adecuados.


Ниже приведены примеры и рекомендации по монтажу резиновых виброставок, используемых для компенсации смещений трубопровода.

这里是一些例子和建议，关于橡胶膨胀接头工作位置的正确固定和导向。

Es folgen einige Beispiele und Empfehlungen für die Lage von Gummidichtungen, die gemeinsam mit einer angemessenen Verankerung und Führung als Kompensatoren fungieren.

Hierbij enkele voorbeelden en aanbevelingen voor de plaatsing van rubervoegen die dienst doen als uitzettingsvoegen, met de correcte verankering en geleiding.

Na imagem abaixo, poderá encontrar alguns exemplos e recomendações de instalação das juntas de dilatação com ancoragem e orientação adequadas

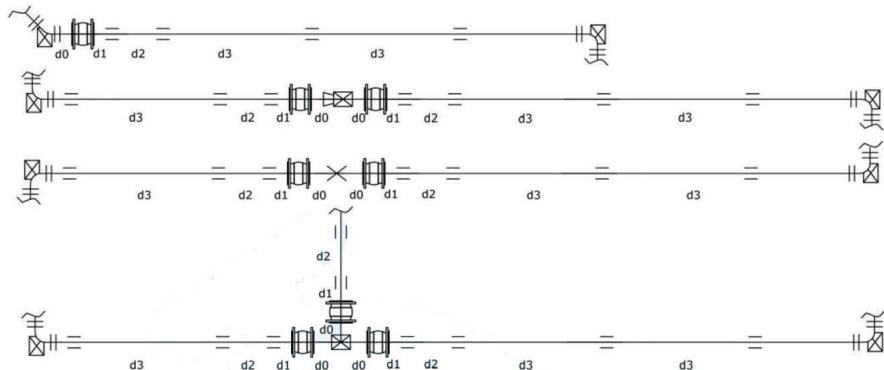

Ancrage et guidage des joints travaillant comme joints de dilatation. | Anchoring and guiding for Joints working as Expansion Joints | Anclaje y guía de juntas que funcionan como juntas de dilatación. | Мягкие резиновые виброставки, функционирующие в качестве компенсаторов. | 膨胀接头的固定与导向 | Verankerung und Führung von Dichtungen, die als Kompensatoren fungieren | Verankering en geleiding voor voegen die dienst doen als uitzettingsvoegen | Ancoragem e orientação das juntas de dilatação.

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| | |
| Joint de dilatation | Kompensator |
| Expansion joint | Uitzettingsvoeg |
| Junta de dilatación | Junta de Dilatação |
| 膨胀接头 | Компенсатор |
| Guide | Führung |
| Guide | Geleiding |
| Guía | Guia |
| 导向 | Направляющая |
| | |
| Point fixe principal | Fester Hauptpunkt |
| Main Fixed Point | Belangrijkste vast punt |
| Punto fijo principal | Ponto fixo principal |
| 主要固定位置 | Основная неподвижная опора |
| Coude | Knie |
| Elbow | Elleboog |
| codo | Curva |
| 弯头 | Отвод |
| | |
| Point fixe intermédiaire | Fester Zwischenpunkt |
| Intermediate Fixed Point | Vast tussenpunt |
| Punto fijo intermedio | Ponto fixo intermédio |
| 中间固定位置 | Промежуточная неподвижная опора |
| Changement de section | Abschnittswechsel |
| Section change | Verandering van doorsnede |
| Cambio de sección | Mudança de secção |
| 横截面变化 | Переходник |

Longueurs recommandées - Recommended Lengths - Longitudes recomendadas - Рекомендуемые длины - 推荐长度 - Empfohlene Längen - Aanbevolen lengten - Comprimentos Recomendados

$d0 < = 4xDN(\text{mm})$, max.300mm

$d1 < = 4xDN$

$d2 < = 14xDN(\text{mm})$

$d3 < = 400xDN(\text{mm})$

Recyclage appareil

L'appareil est principalement constitué de matériaux recyclables.

Ce symbole signifie que cet appareil doit pas être jeté avec les ordures ménagères, qu'il faut l'objection d'une collecte sélective en vue de sa valorisation; de sa réutilisation ou de son recyclage.

Confiez l'appareil, après décontamination éventuelle, à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets.

En respectant cette directive, vous faites un geste pour l'environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Recyclage emballage

Nous vous conseillons de recycler l'emballage de l'appareil de robinetterie de manière responsable.

- Triez les déchets de manière à séparer ceux qui peuvent être recyclés (cartons, plastiques...) et ceux qui ne peuvent pas être recyclés (cerclage...).
- Éliminez ces déchets conformément à la réglementation en vigueur.

Recycling equipment

The equipment consists mainly of recyclable materials.

This symbol means that this device must not be disposed of with household waste, that it is the subject of a selective collection for its recovery, reuse or recycling.

Take the equipment to an appropriate collection point for treatment, recovery, recycling of waste.

By respecting this directive, you are helping the environment, you contribute to the preservation of natural resources and protection of the human health.

Recycling packaging

We advise you to recycle the packaging of the valve in a responsible way.

- Sort waste by separating what can be recycled (cardboard, plastic, etc.) from what cannot be recycled (strapping, etc.).
- Dispose of this waste in accordance with current regulation.

Dispositivo de reciclagem

El dispositivo está principalmente creado de materiales reciclables.

Este símbolo significa que este dispositivo no debe tirarse a la basura doméstica. Es objeto de una colecta selectiva para su recuperación, reutilización o reciclaje.

Lleve el dispositivo a un punto de recolección apropiado para el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de las diferentes partes.

Al respetar esta directiva, hacen un gesto para el medio ambiente, contribuyen a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.

Reciclaje de envases

Le aconsejamos reciclar el embalaje de la válvula de forma responsable.

- Clasifique las partes por separado. Aquellos que pueden reciclar (cartón, plástico ...) y aquellos que no se pueden reciclar (flejes ...).
- Eliminen este residuo de acuerdo con la normativa vigente.

Утилизация отходов

Устройство состоит в основном из материалов, подлежащих вторичной переработке.

Этот символ означает, что это устройство нельзя утилизировать с бытовыми отходами, что оно является предметом выборочной утилизации для его восстановления, повторного использования или переработки. Устройство должно быть сдано в соответствующий пункт на переработку, восстановление или утилизацию.

Следуя данной директиве, вы делаете жест для окружающей среды, вы вносите вклад в сохранение природных ресурсов и защиту здоровья человека.

Переработка упаковки

• Отсортируйте отходы, чтобы отдельить те, которые могут быть переработаны (картон, пластик ...), и те, которые не могут быть переработаны (бандаж...).

• Утилизируйте эти отходы в соответствии с действующими правилами.

设备回收

该设备主要由可回收材料组成。



此标志表示不得将此设备与生活垃圾一起处理，它是为复原，再利用或回收而选择性收集的对象。

将设备带到合适的回收点，以进行废物的处理，回收和再利用。.



遵守该指令展现了您对环保的态度，为保护自然资源和保护人类健康作出了贡献。

包装回收

我们建议您以负责任的方式回收阀门的包装。

- 对废物进行分类，将可回收的（纸板，塑料...）和不能回收的（扎带...）分开。
- 按照现行规定处理这些废物。

Recyclinggerät

Das Gerät besteht hauptsächlich aus wiederverwertbaren Materialien.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern Gegenstand einer selektiven Sammlung für dessen Verwertung, Wiederverwendung oder Recycling ist.

Bringen Sie das Gerät zu einer geeigneten Sammelstelle für die Behandlung, Verwertung und Wiederverwertung von Abfällen.

Indem Sie diese Richtlinie respektieren, machen Sie eine Geste für die Umwelt, Sie tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zum Schutz der menschlichen Gesundheit bei.

Verpackung recyceln

Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung des Ventils auf verantwortungsvolle Weise zu recyceln.

- Sortieren Sie die Abfälle, um diejenigen zu trennen, die recycelt werden können (Pappe, Plastik ...) und solche, die nicht recycelt werden können (Umreifung ...).
- Entsorgen Sie diesen Abfall gemäß den geltenden Vorschriften.

Recycling apparaat

Het apparaat bestaat voornamelijk uit recyclebare materialen.

Dit symbool betekent dat dit apparaat niet bij het huishoudelijk afval mag worden gedeponeerd, maar dat het is onderworpen aan een gescheiden inzameling voor hergebruik of recycling.

Breng het apparaat naar een geschikt inzamelpunt voor scheiding van recycling van afval.

Door deze richtlijn te respecteren, maakt u een gebaar voor het milieu, draagt u bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen en beschermt u de menselijke gezondheid.

Recycling van verpakkingen

Wij adviseren u om de verpakking van de klep op een verantwoorde manier te recycelen.

- Sorteer het afval door te scheiden wat kan worden gerecycled (karton, plastic ...) en wat niet kan worden gerecycled (omsluiting ...).
- Voer dit afval af in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Reciclagem do dispositivo

Os dispositivos são constituídos principalmente de materiais recicláveis.

Este símbolo significa que o dispositivo não deverá ser descartado juntamente com o lixo doméstico e que será objeto de recolha seletiva para a sua recuperação, reutilização ou reciclagem.

Deposite o dispositivo num local de coleta apropriado para tratamento, recuperação e a reciclagem das diferentes peças.

Ao respeitar esta diretiva, tem um gesto pelo meio ambiente, contribui para a preservação dos recursos naturais e para a proteção da sua saúde e dos outros.

Reciclagem dos embalagens

Recomendamos que você recicle a embalagem da válvula de maneira responsável.

- Ordenação dos resíduos para separar aqueles que podem ser reciclados (papelão, plástico ...) e aqueles que não podem ser reciclados (cintas ...).
- Elimine esses resíduos de acordo com a regulamentação em vigor.



- 1 : Logo du fabricant
2 : Référence du produit
3 : Matériaux
4 : Température de service
5 : Pression de service
6 : Pression de test
7 : Logo CE N°organisme notifié si applicable
8 : Groupe de fluides si applicable
9 : N° de lot
10 : Raccordement
11 : Date de fabrication

- 1: Manufacturer logo
2: Product reference
3: Materials
4: Working temperature
5: Working pressure
6: Test pressure
7: EC logo - Notified organism n°
8: Fluid group if applicable
9: Lot n°
10: Ends
11: Manufacturing date

- 1 : Logo del fabricante
2 : Referencia del producto
3 : Materiales
4 : Temperatura de servicio
5 : Presión de servicio
6 : Presión de prueba
7 : Logo CE n° organismo notificado
8 : Grupo de fluidos
9 : N° de lote
10 : Conexión
11 : Fecha de fabricación

- 1 : Товарный знак производителя
2 : Референс продукции
3 : Материалы
4 : Рабочая температура
5 : Рабочее давление
6 : Испытательное давление
7 : Знак CE № уполномоченного органа
8 : Группа рабочей среды
9 : № серии
10 : Соединение
11 : Дата изготовления

- 1: 制造商标志
2: 产品型号
3: 材质
4: 工作温度
5: 工作压力
6: 试压压力
7: 认证机构号
8: 流体
9: 订单号
10: 连接方式
11: 生产日期

- 1: Hersteller-Logo
2: Produktcode
3: Materialien
4: Betriebstemperatur
5: Betriebsdruck
6: Prüfdruck
7: CE-Kennzeichung
8: Fluidgruppe
9: Los Nr
10: Anschluss
11: Herstellungsdatum

- 1 : Bedrijfslogo
2 : Productreferentie
3 : Materiaal
4 : Bedrijfstemperatuur
5 : Raccordement
6 : Testdruk
7 : CE logo van de aangemelde instantie
8 : Vloeistofgroep
9 : Lotnummer
10 : Verbinding
11 : Productie datum

- 1 : Logotipo do fabricante
2 : Referencia do produto
3 : Materiais
4 : Temperatura de serviço
5 : Pressão de serviço
6 : Pressão de teste
7 : Logo CE e nº de organismo, se aplicável
8 : Grupo de fluidos, se aplicável
9 : Número do lote
10 : Conexão
11 : Data de fabrico

Les produits marqués CE sont conformes à la directive 2014/68/UE.

The products marked CE are in conformity with directive 2014/68/UE.

Los productos marcados CE cumplen con la directiva 2014/68/UE.

Продукция, которая имеет маркировку CE, отвечает директиве 2014/68/UE.

有CE标志的产品符合2014/68/UE规格要:

Die mit CE gekennzeichneten Produkte entsprechen der richtlinie 2014/68/UE.

De producten met EG-markering zijn conform aan de richtlijn 2014/68/UE.

Os produtos com marcação CE estão em conformidade com a diretiva de 2014/68/UE



Tecofi'®
VALVE DESIGNER - FRANCE



Tecofi



VALVE MANUFACTURER - FRANCE



Siège social et logistique / Headquarters and logistics

83, rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE

Bureaux administratifs et ventes / Administrative and sales offices

ZAC EverEst Parc - 8 rue Joseph Nicéphore Nièpce

69740 Genas - FRANCE

T. +33 (0)4 72 79 05 79 | F.+33 (0)4 78 90 19 19

✉ sales@tecofi.fr | WhatsApp CHAT +33 623 898 706

www.tecofi.fr